

**enki**<sup>®</sup>  
Sistemi trattamento acqua

Enki S.r.l.

Sede legale: Via G. Acerbis 14 - 24022 Alzano Lombardo (BG)


Sede operativa: Via A. Locatelli 13/E - 24020 Ranica (BG)

Tel. +39 035 4123378 - Fax +39 035 4536194 - P.Iva 03845640162

[enki@enkiwater.it](mailto:enki@enkiwater.it) - [www.enkiwater.it](http://www.enkiwater.it) - [enki@pec.enkiwater.it](mailto:enki@pec.enkiwater.it)

## BYPASS ASY

**BYPASS CON VALVOLA DI MISCELAZIONE DELLA DUREZZA INCORPORATA**

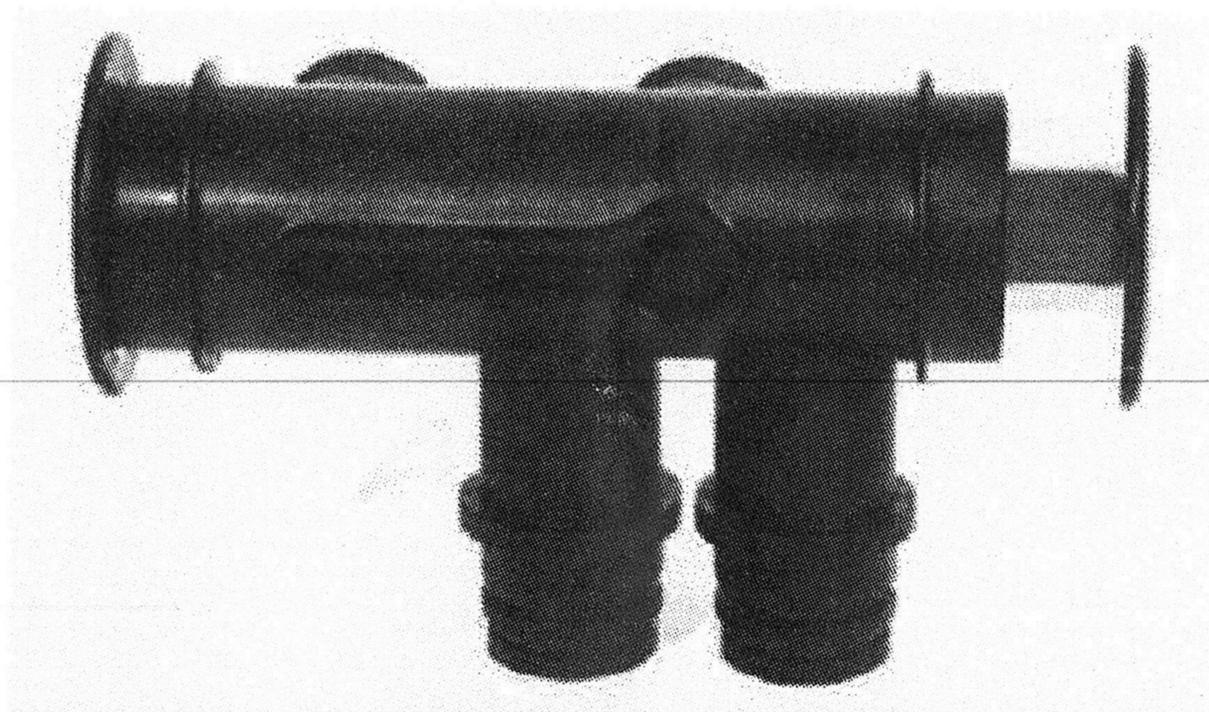


**MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

By-pass per l'esclusione dell'addolcitore dall'impianto, in caso di eventuale manutenzione del sistema di addolcimento stesso. Completo di valvola di miscelazione della durezza residua, per avere una coda di durezza a valle dell'addolcitore (impostabile dall'utente). Connessioni in/out da 3/4" a doppio o-ring. Possibilità di installazione con le connessioni di uscita orientate verso l'alto, oppure verso il basso.

## INSTALLAZIONE

1. Leggere tutti i passaggi, le guide e le regole attentamente, prima di installare ed utilizzare il sistema.
2. Controlla il tuo locale tecnico per un'installazione in conformità. Rispettare tutte le normative statali e locali in merito a: 1) distanze che le apparecchiature devono rispettare, rispetto al posizionamento di quadri e prese elettriche. 2) corretta messa a terra dell' impianto idraulico.

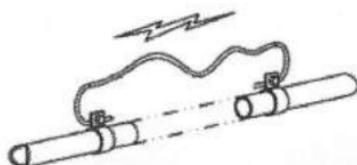

3. Non utilizzare con una pressione superiore a 8,5 bar o una temperatura maggiore di 49 °C.




15 -125 psi  
1.0 - 8.6 bar



35 - 120°F  
1.67 - 48.89°C


4. Se l'uscita del by-pass è installata entro 3 metri dal bollitore, installare una valvola di non ritorno e/o un vaso di espansione.

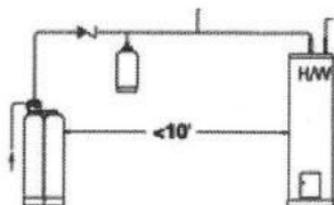

5. Non installare il bypass in luoghi dove la temperatura possa causare congelamenti.




6. Quando si installa un componente in plastica in linea (come il Bypass Asy), Enki consiglia di installare le cinghie di messa a terra prima di tagliare le linee, in modo che sia sempre garantita la messa a terra.

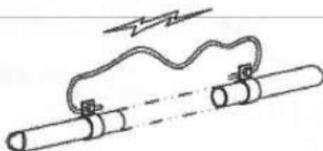


7. Al termine dell'installazione, sanificare le tubature per il risanamento.

### INSTALLAZIONE TIPICA

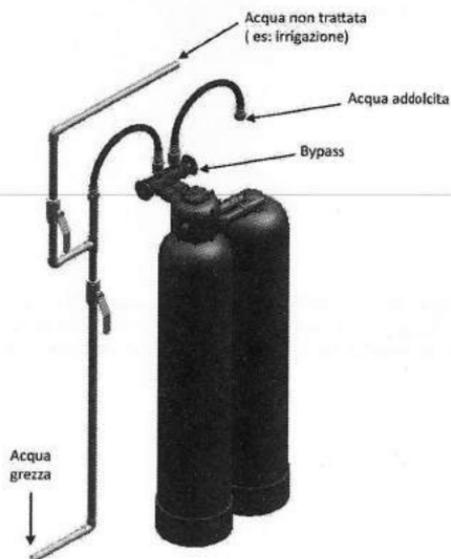


### POSIZIONE DEL BYPASS

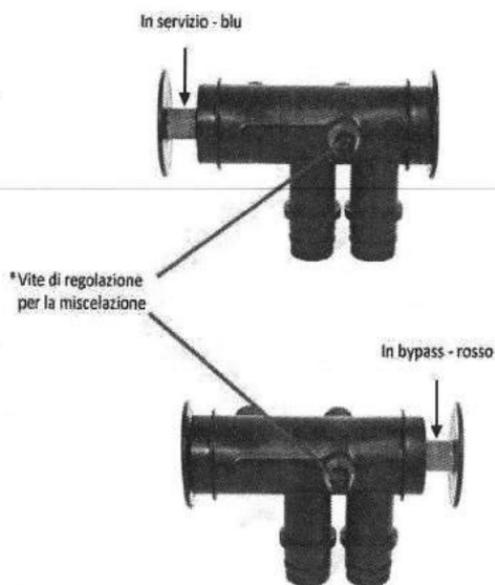

- \* Girare le vite di regolazione in senso antiorario per aumentare il flusso di acqua dura.

## COMPONENTI BYPASS

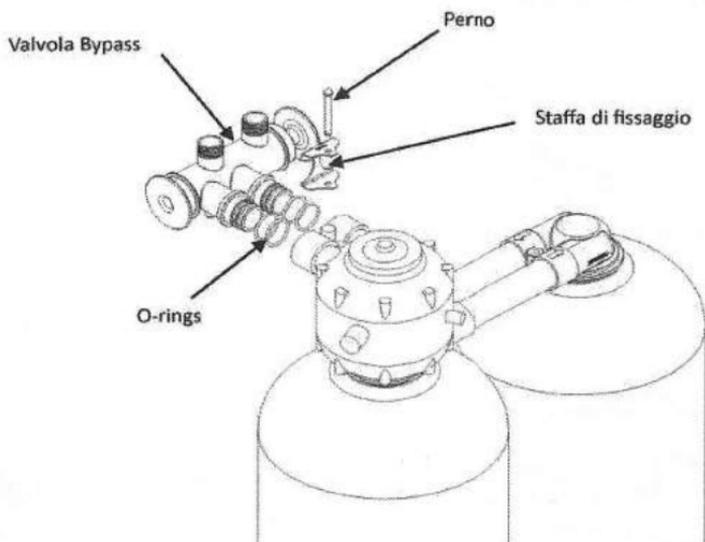

## ISTRUZIONI GENERALI

Individuare la confezione monouso di silicone in dotazione con l'addolcitore da installare. Applicare una piccola quantità di silicone ai quattro o-rings ed installare sulle estremità di ingresso ed uscita. Fissare la valvola di by-pass all'addolcitore, utilizzando la staffa metallica ed il perno. Completare l'installazione dell'addolcitore secondo le opportune istruzioni fornite da Enki.



**Kinetico**  
water systems  
Distributore Autorizzato

ASSOCIAZIONE AQUA ITALIA  
Installazione, assistenza, ricambi e componenti  
per il trattamento dell'acqua potabile

EDIMSA  
**ANIMA**  
Filiatazione della Associazione Nazionale  
d'Installatori Meccanica Vera ed Affine

Numero Verde Gratuito  
**800-132997**